
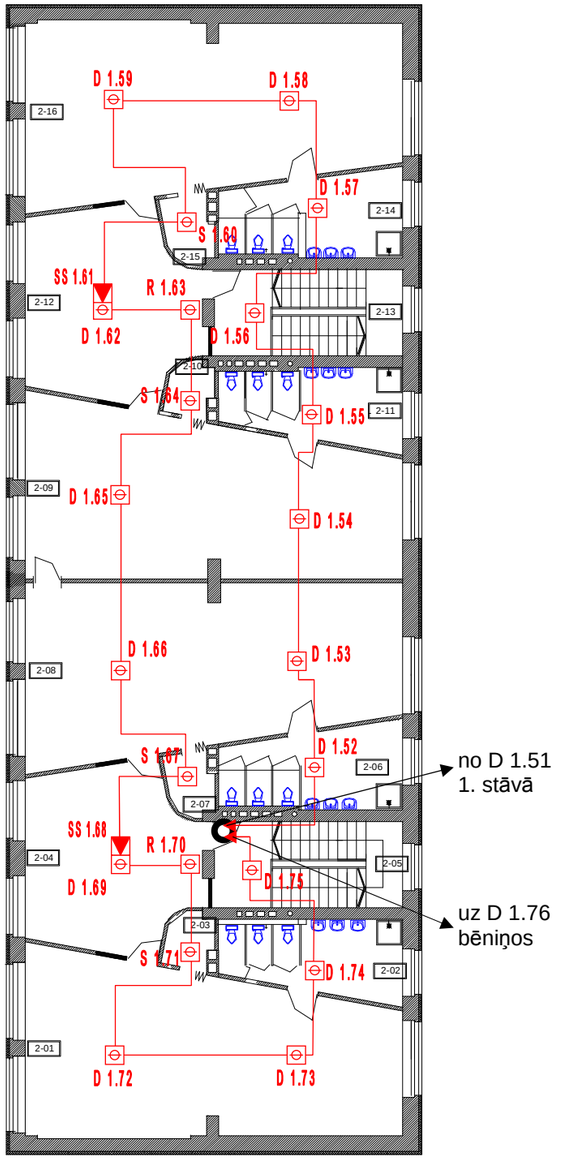


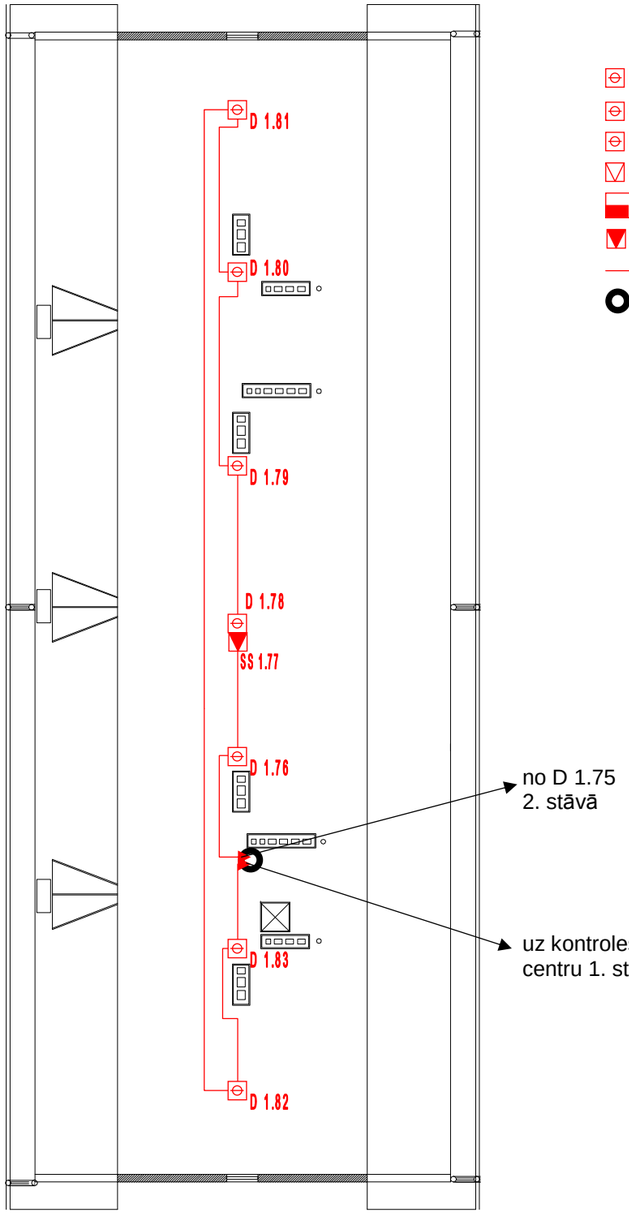

Apzīmējumi

D 1.1	dūmu detektors (cilpas Nr./detektora Nr.)
S 1.1	siltuma detektors
R 1.1	rokas darbības detektors
SS 1	sirēna ārējā
	kontroles un uztveršanas centrs
SS 1.1	detektora bāze ar iekšējo sirēnu
	kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8
	stāvvads

Telpu eksplikācija:

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība,m^2
2-01	Rotaļu telpa ar guļamzonu	63,20
2-02	Tualetes telpa	13,70
2-03	Ēdiena servēšana	2,65
2-04	Garderobe	30,26
2-05	Kāpņu telpa	17,93
2-06	Tualetes telpa	14,53
2-07	Ēdiena servēšana	2,86
2-08	Rotaļu telpa ar guļamzonu	65,04
2-09	Rotaļu telpa ar guļamzonu	65,20
2-10	Ēdiena servēšana	2,50
2-11	Tualetes telpa	14,54
2-12	Garderobe	30,07
2-13	Kāpņu telpa	17,93
2-14	Tualetes telpa	14,50
2-15	Ēdiena servēšana	3,30
2-16	Rotaļu telpa ar guļamzonu	62,72

Piezīmes:
1. Detektoru bāzi ar īssavienojuma izolatoru montēt sekojošam detektoram: D 1.83, rokas darbības detektoros un sirēnās ar detektoru bāzi ir iebūvēts īssavienojuma izolators;
2. Stāvvada vietu precizēt montāžas laikā.

Pasūtītājs:	JELGAVA komunālprojekts buvkomersanta reg.apl.Nr.2158-R			Pasūt. Nr.: 13-039 (CT)	
Objekts: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ				Stadija: TP	Lapa: UAS-6
Arhitekts	A. Ziemeļniece		31.10.13.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 2. stāva, bēniņu plāns M 1:200	Izpildītājs: "CT KOMUNIKACIJAS" SIA Zaļa 3-3a, Rīga LV1010 Latvija Tel +371 67505373 Fax +371 67338599
Pr.daļ.vad.	G. Bulderbergs		31.10.13.		
Izstrādāja	I. Lubņins		31.10.13.		