


PĀRKRITUMA PLASTMASAS SALIEKAMĀ AKĀ PP DN 1000;1500

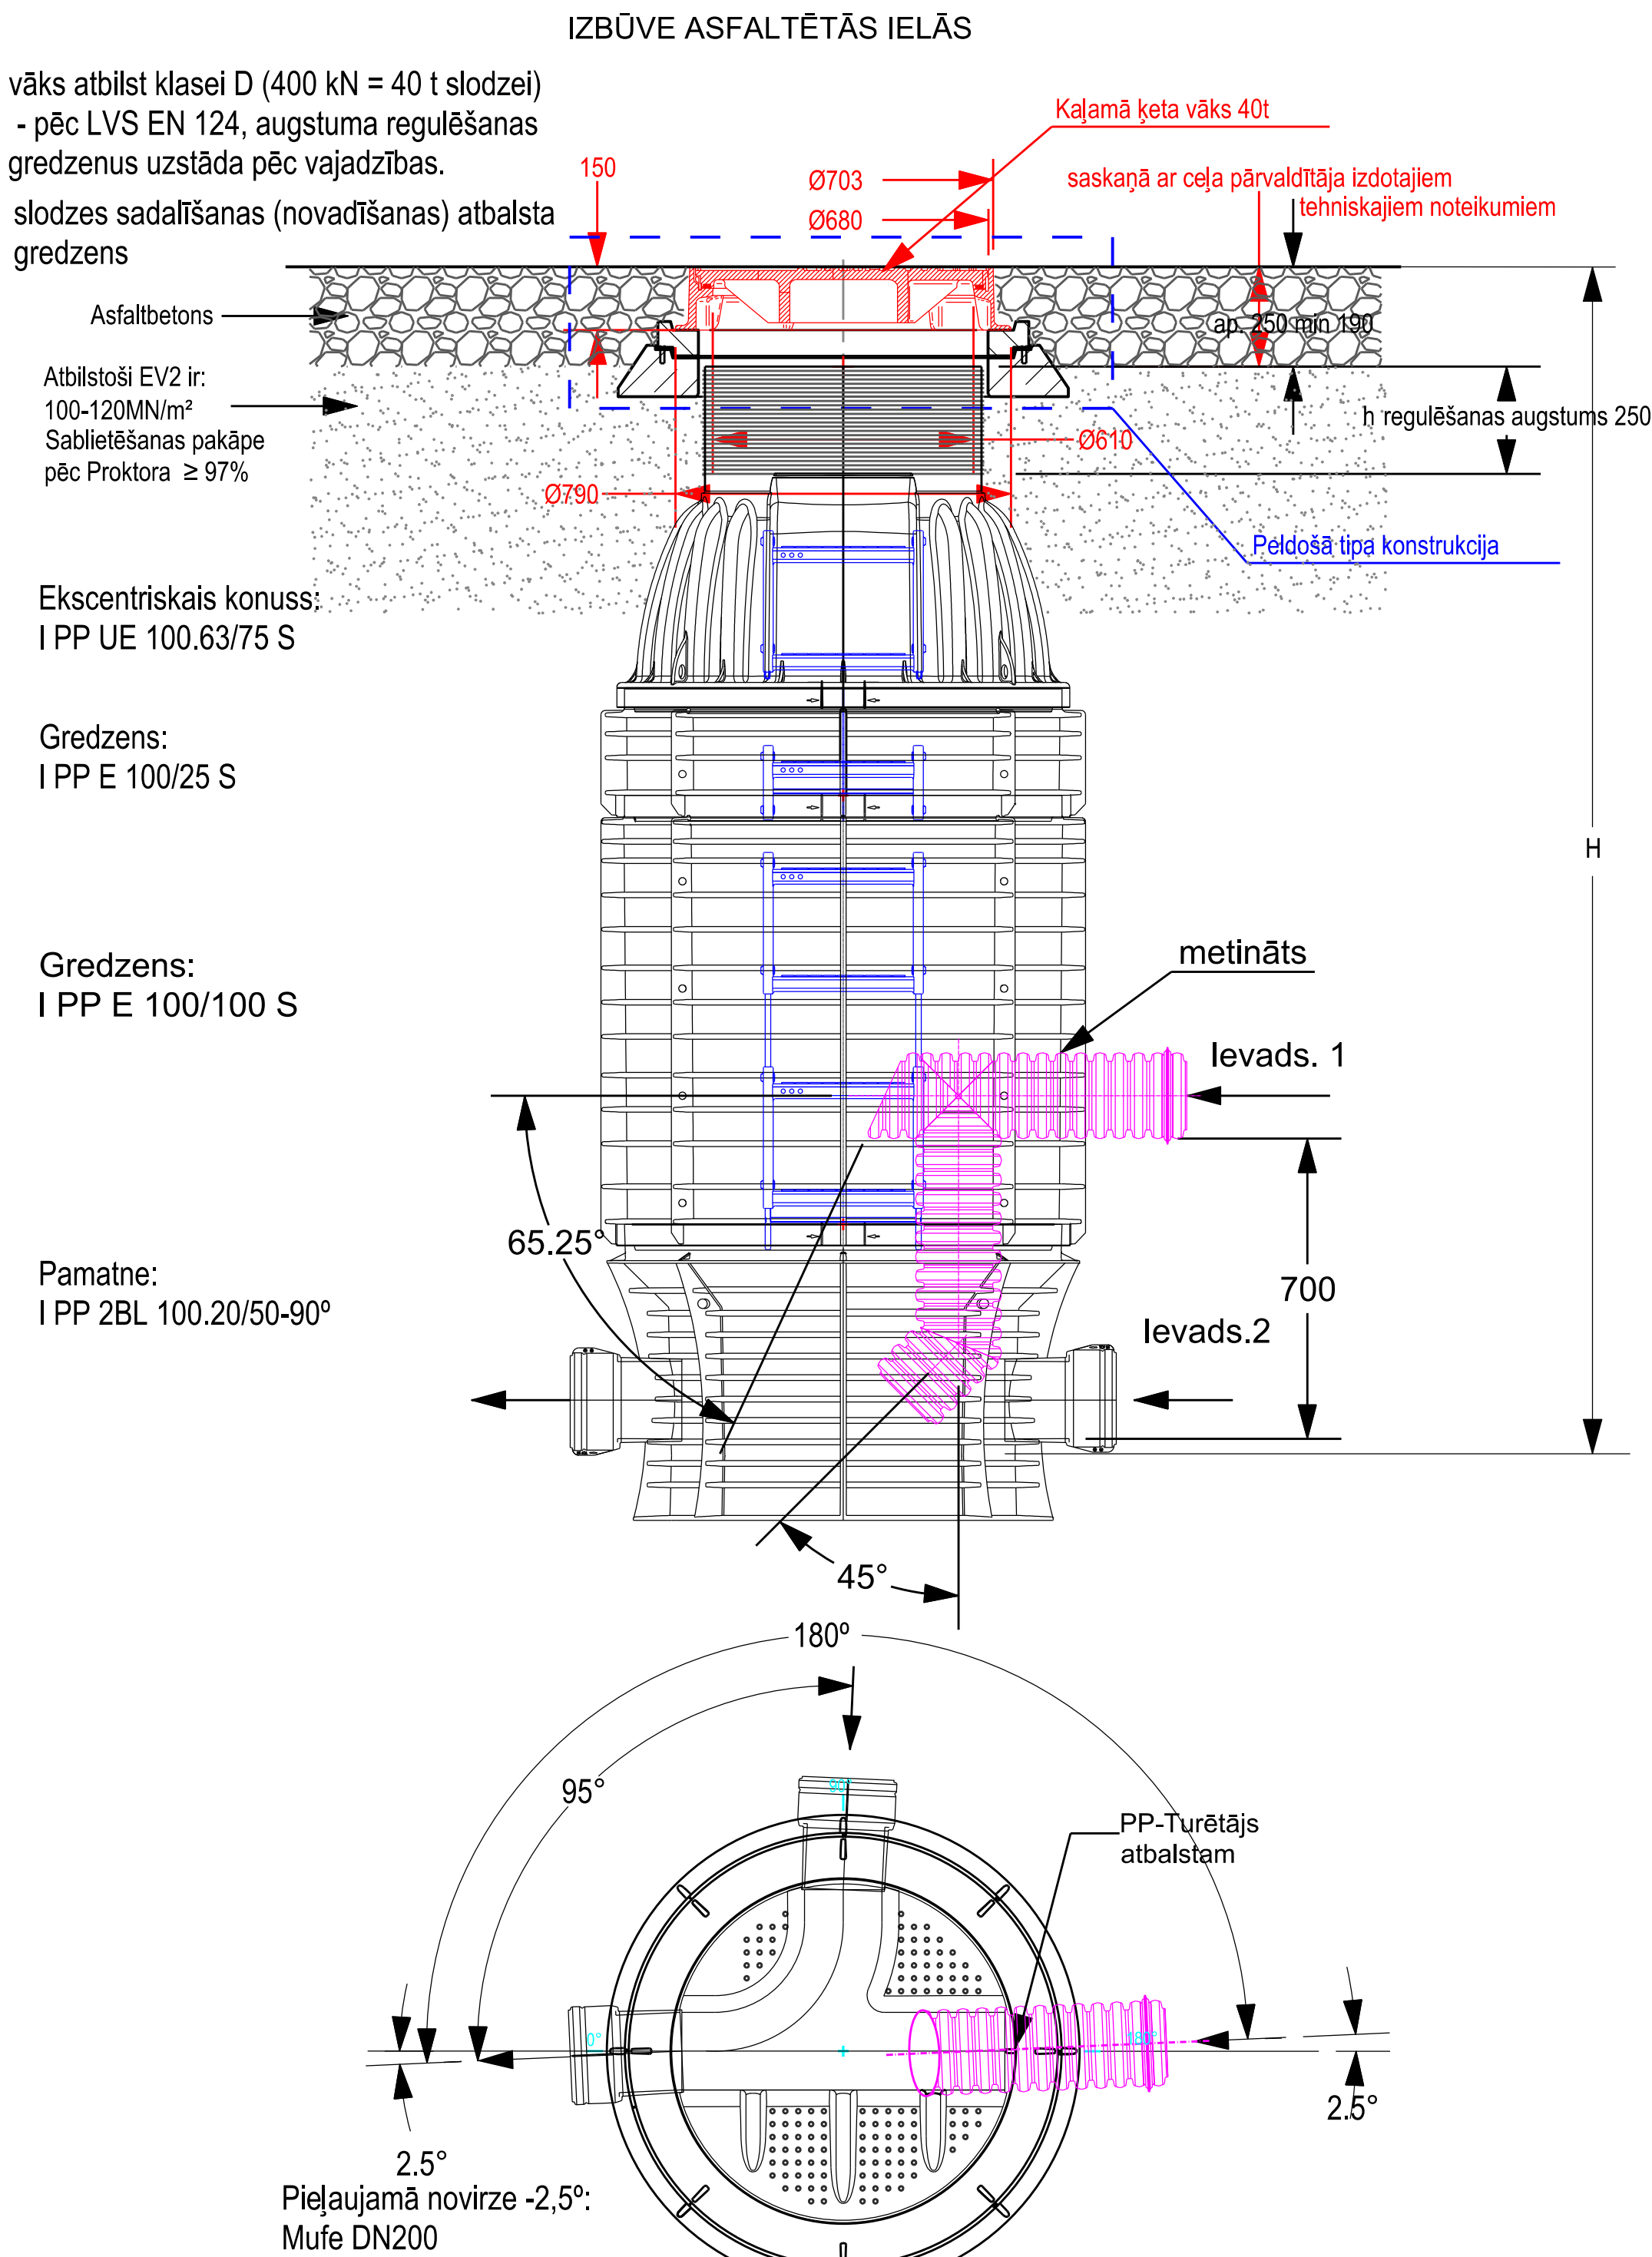

- Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros.
  2. Instalācijas darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN1610.


Minimālā prasības betona klasei C 20/25 (B 22.5)  
atbilstoši LVS EN 206-1:

1. Reakcija uz uguni - nedegošs; A1 Eiroklase;
2. Ūdens necaurlaidība - W6;
3. spiedes stiprība -  $\geq 31.8$  N/mm²;
4. blīvums -  $\geq 2420$  kg/mm³;
5. salizturības klase - F100;
6. bīstamās vielas - nesatur.


Piezīmes:

Ja pārkrituma veidgabalu veido no PP caurules  
izmantojot caurules ar SDR 33 proporciju.


GŪLIJA DN 400

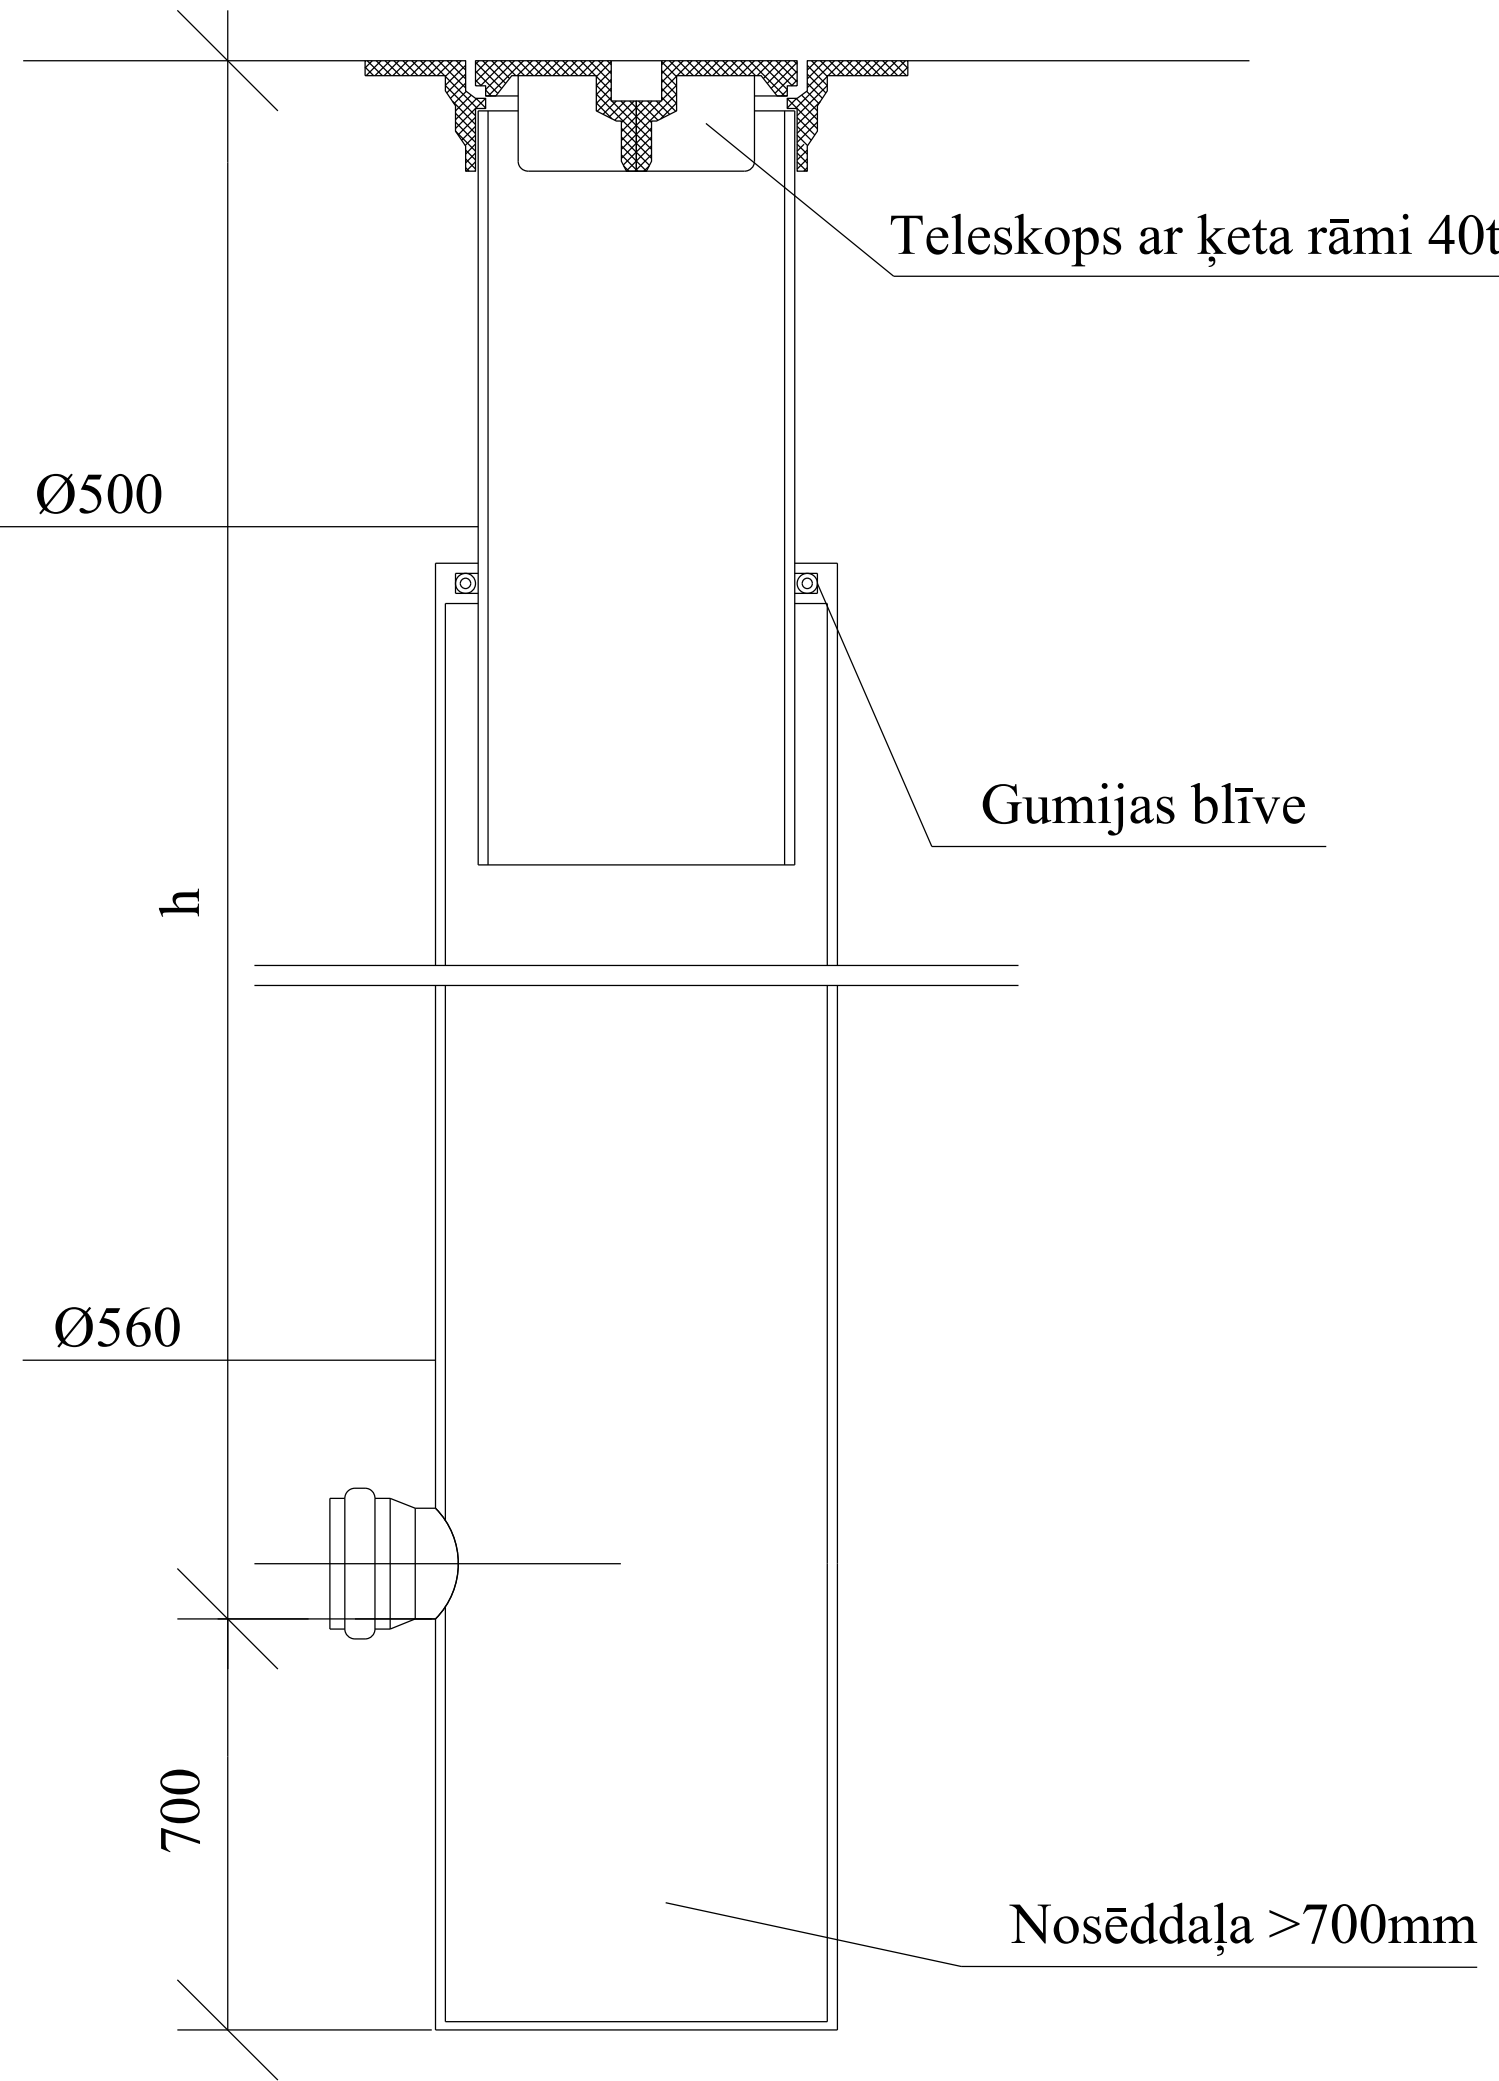


MEZGLS E

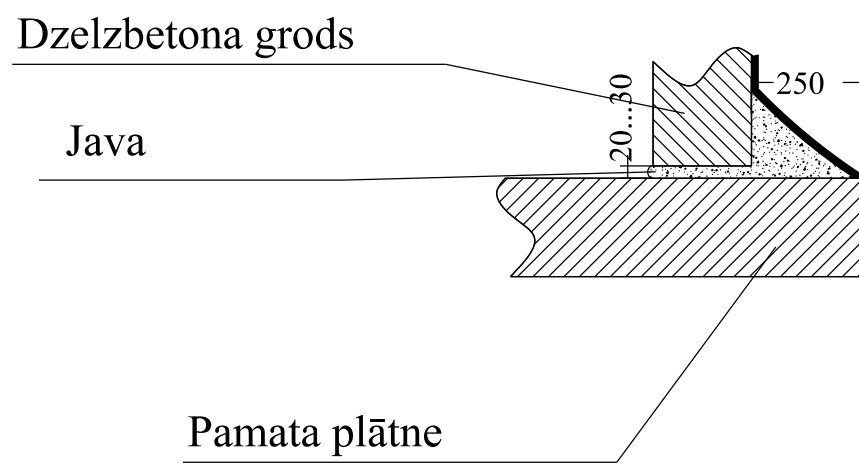


MEZGLS C

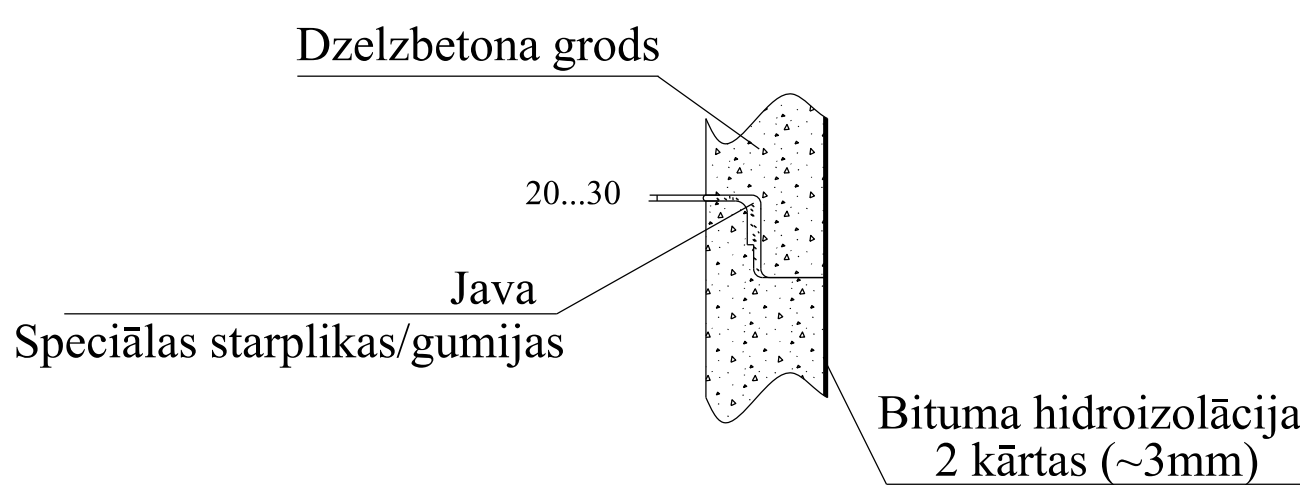


MEZGLS F

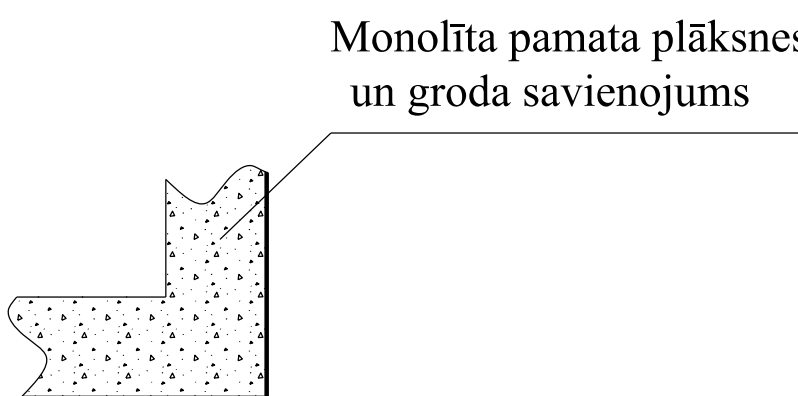


MEZGLS B

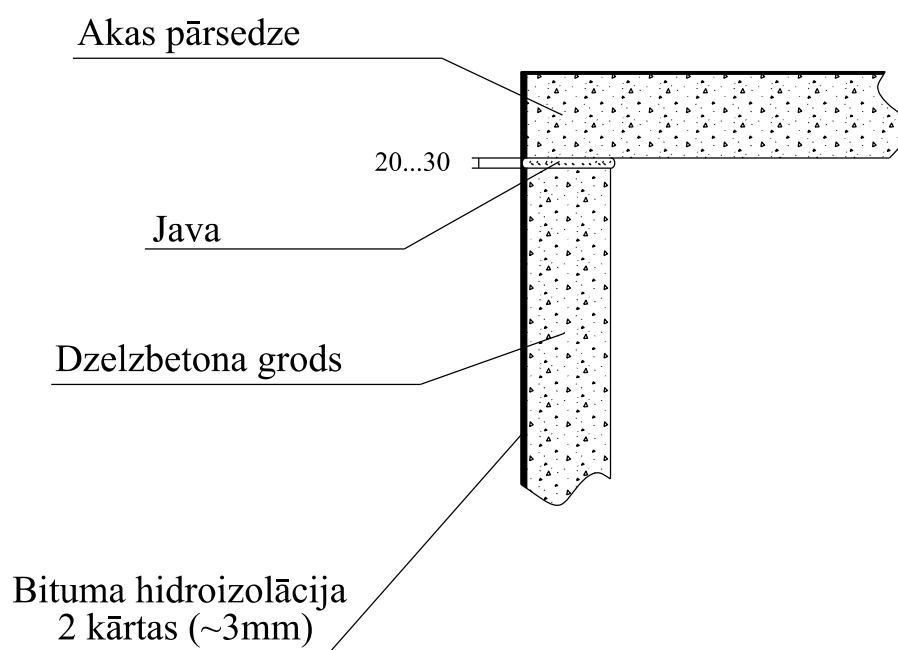


SALIEKAMO PLASTMASAS AKU DN1000 VĀKI  
asfaltētās ielās

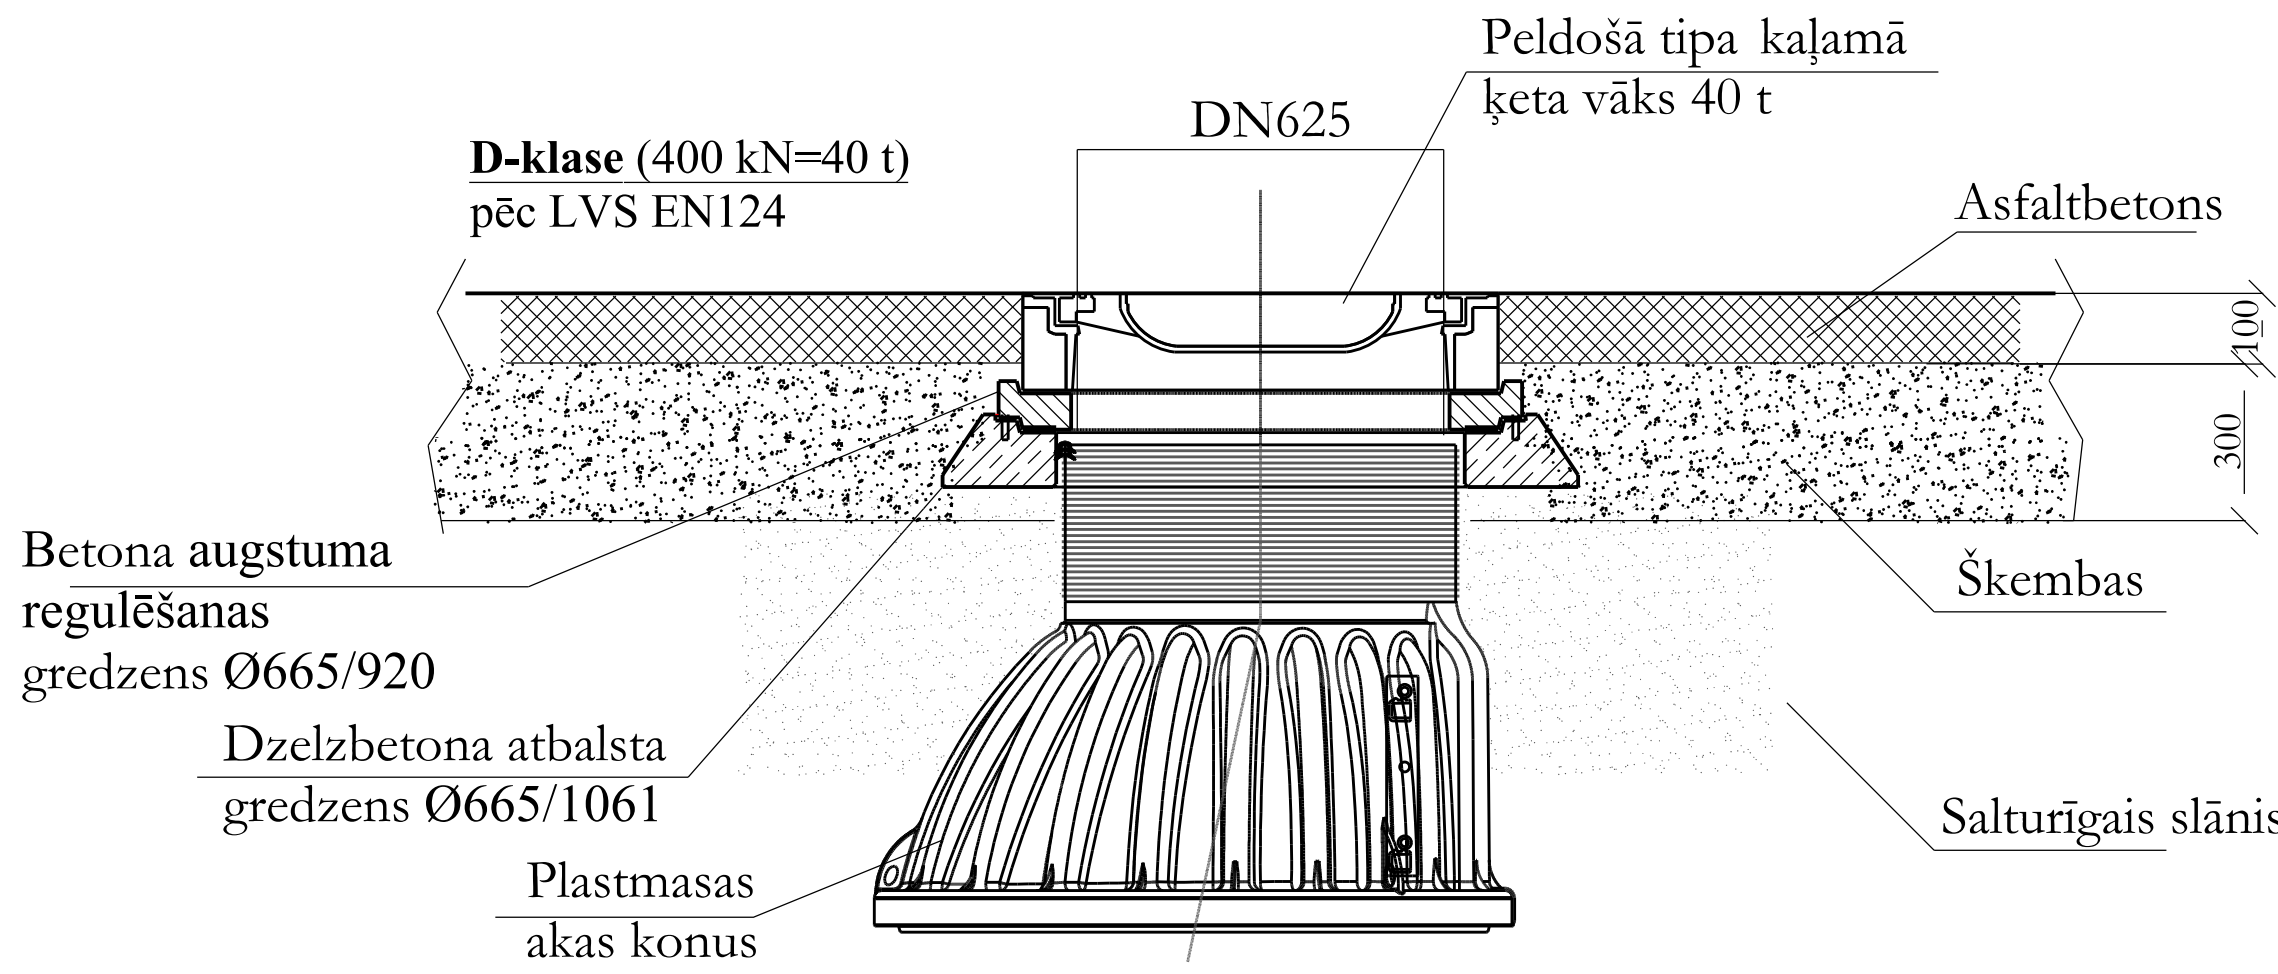


SALIEKAMO PLASTMASAS AKU DN1000 VĀKI  
zaļajā zonā

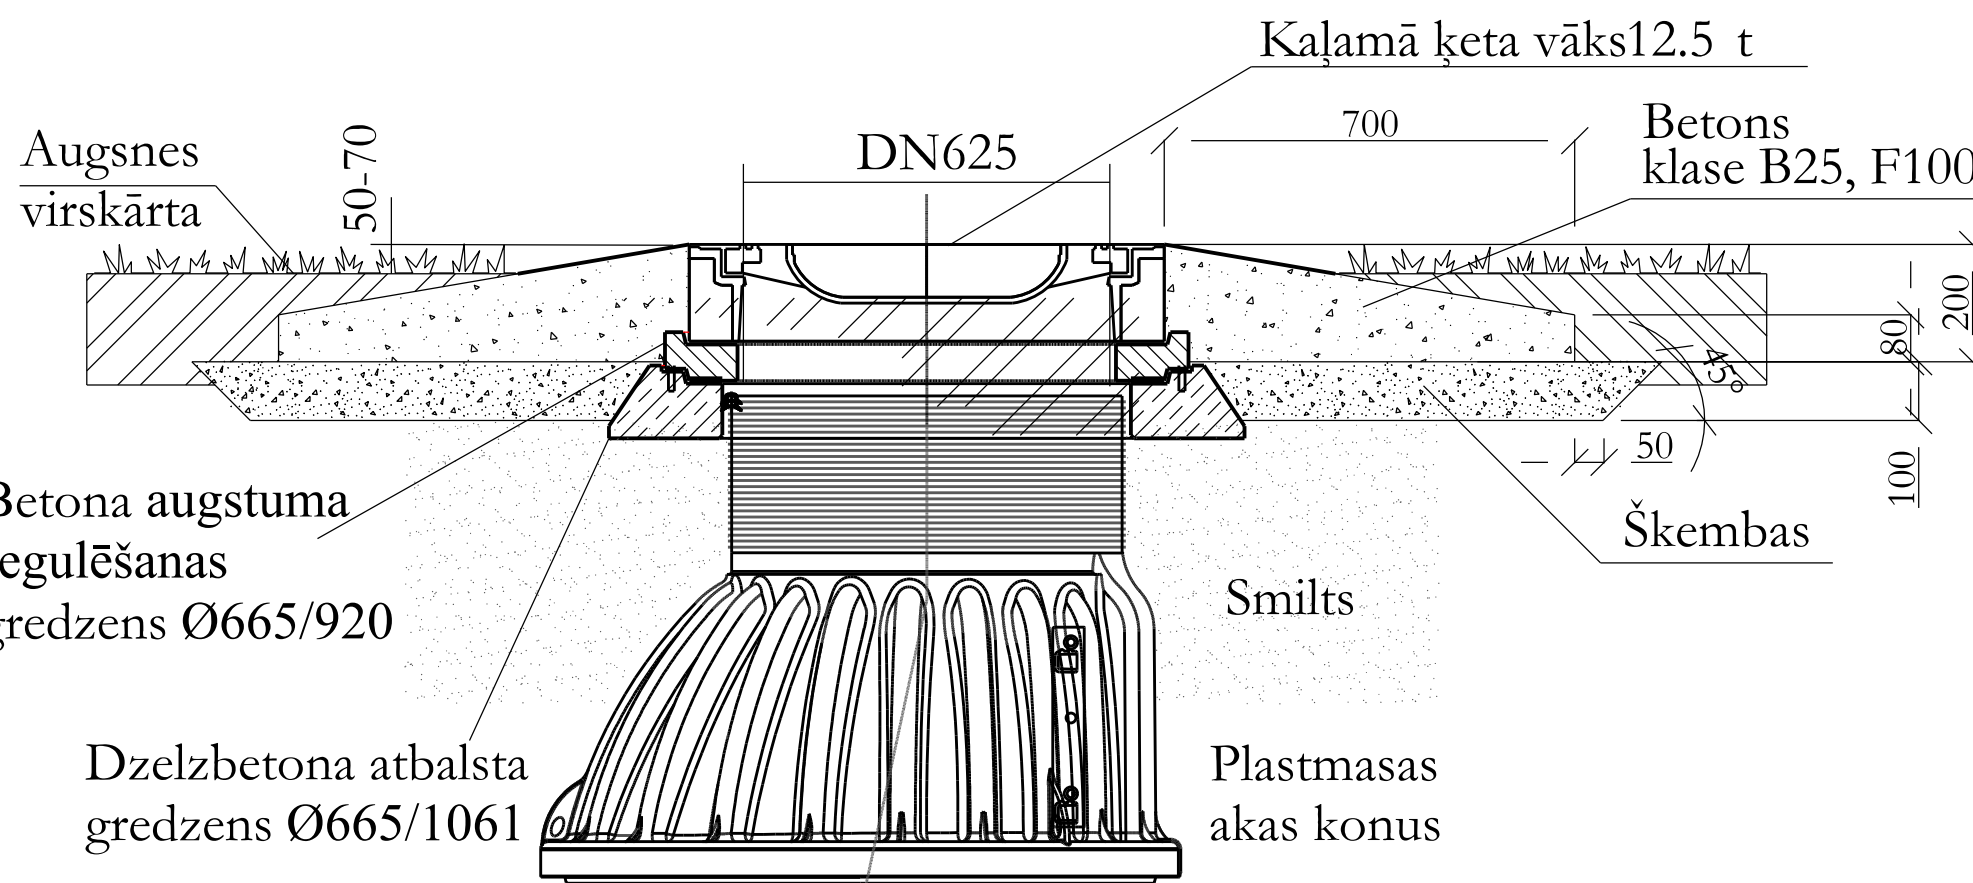

MEZGLS D

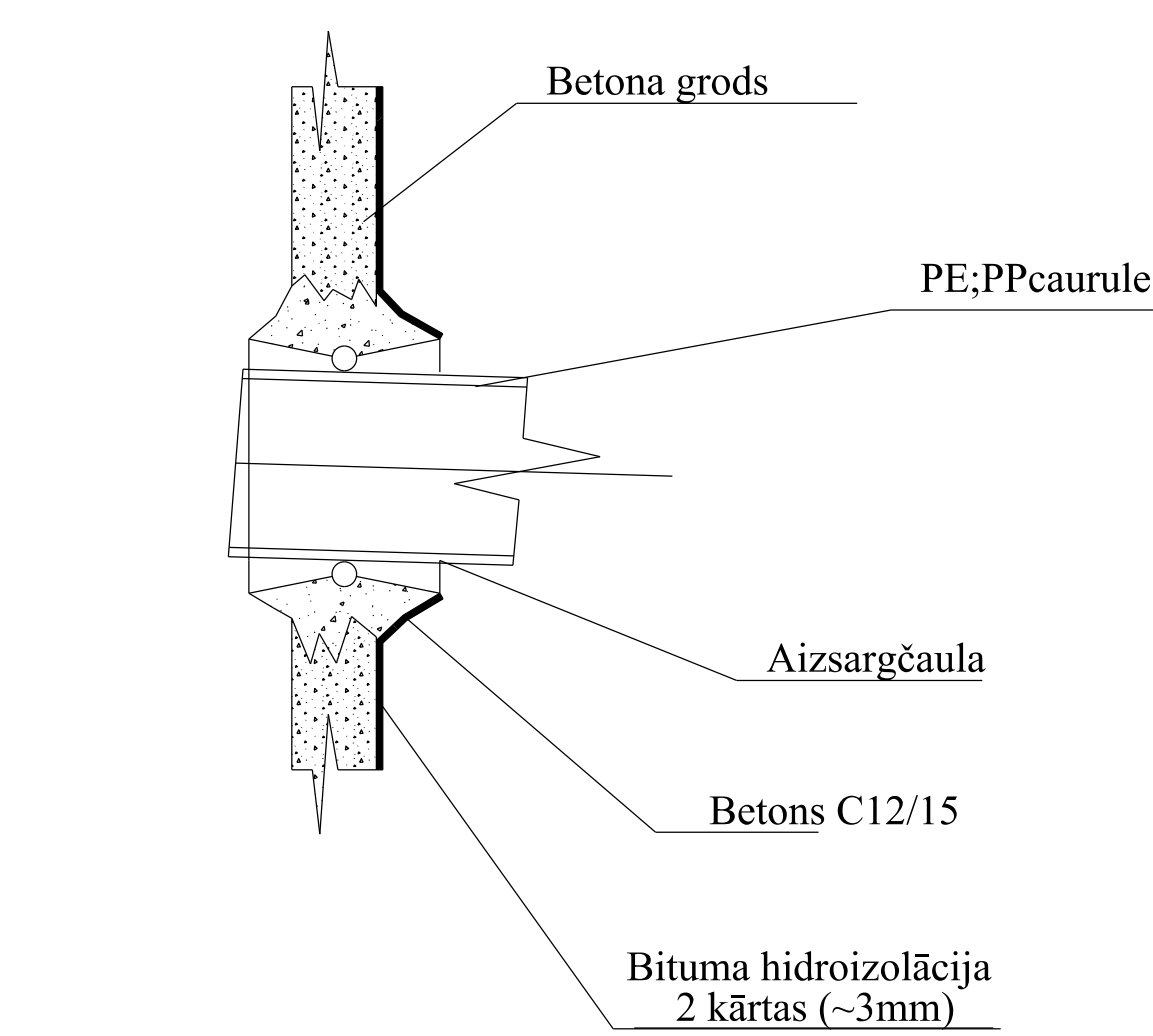


MEZGLS A

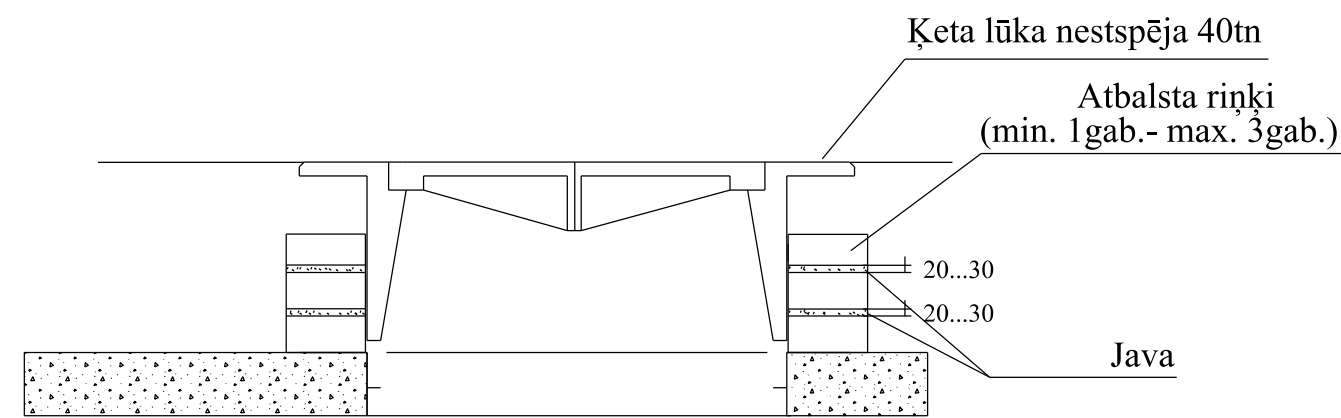



PIEZĪMES:

1. AKU VĀKU IZBŪVES RISINĀJUMUS SKATĪT RASĒJUMĀ
2. IZMĒRI UZRĀDĪTI MILIMETROS.

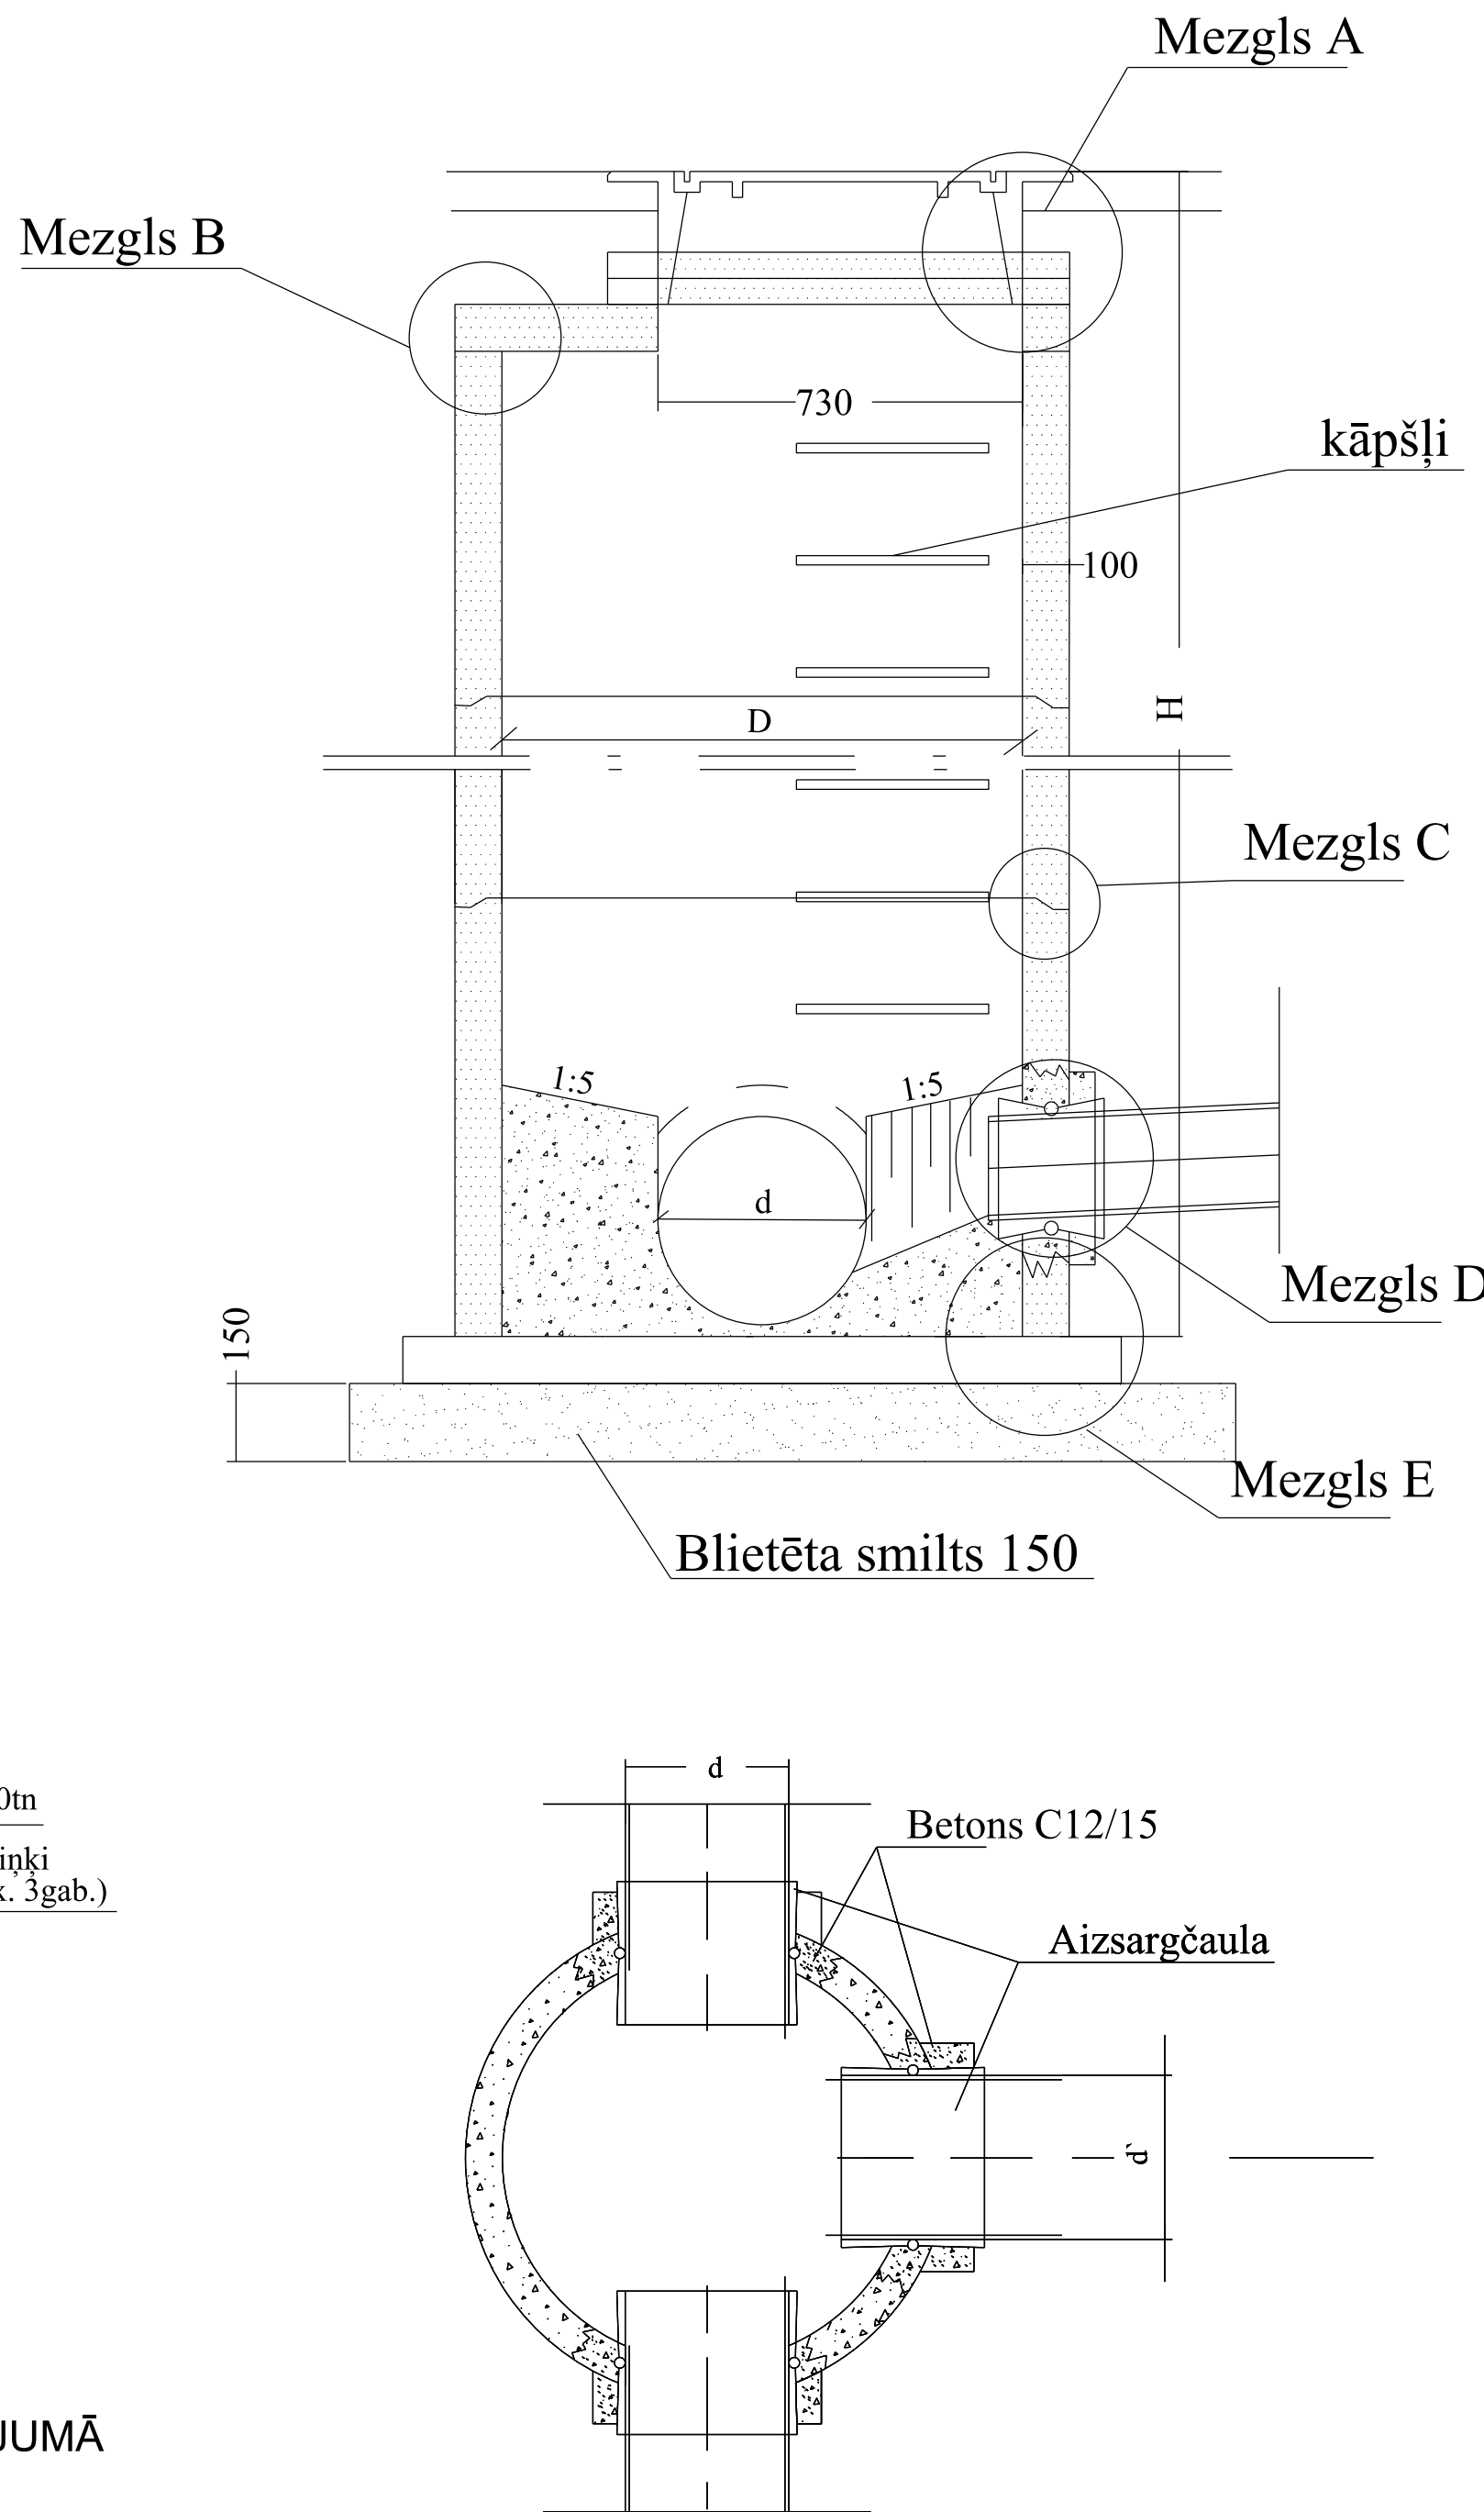SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU  
AKAS GRIEZUMS



		<b>SIA "3C"</b> Reģ. Nr. 43603014135; Būvkr. reģ. Nr. 2765-R Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682	
<i>Būvproj. d.vad.</i>	D. Ieviņa		05.2016
<i>Izstrādāja</i>	A. Useļonoka		05.2016
<i>Pārbaudīja</i>	D. Ieviņa		05.2016
Arhīva reģ. Nr. 00244			

Pasūtītājs:  <b>Jelgavas pilsētas dome</b> Lielā iela 11, Jelgava LV 3001	Pasūtījuma Nr. <b>ADM/2-1.4/15/70</b>		
Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana, Jelgavā			
Detalizācijas	Stadija	Rasējuma marka	Lapa/lapas
	BP	UKT5	1/3